



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi.
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: VERSLAG nr: P018754117

Naam, Voornaam: Idem Lid nr: _____

BTW nr: _____ Installatie: Naam: Sabu

of identiteitskaartnr: _____ Adres: Berydingslaan 150 2^{de} VR
9000 Gent

Stroomleverancier: _____ Datum onderzoek: 22/1/05

Meter nr: _____ stand: _____ Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____

Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief - Naam, Voornaam: Idem

Adres: _____

Aanvrager: Idem

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB _____

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: _____ A Type: _____

Omschrijving aansluiting: _____ Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ x _____ mm²

Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: zie schema

Type aardelektrode: peennen Spreidingsweerstand: 17 Ohms Algemeen isolatieniveau: 5 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen
open oegrupot met afgewerkt en/of zichtbaar

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (~~niet~~) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 22/1/31 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~NAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.



Dirk De Loof
Inspecteur
1875

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: Schema's
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi.
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: **VERSLAG nr: P01874117**
 Naam, Voornaam: *idem* Lid nr:
 BTW nr: Installatie: Naam: *Sabin*
 of identiteitskaartnr: Adres: *Beylydenbos 130 90A*
 Stroomleverancier: Datum onderzoek: *22/12/06*
 Meter nr: stand: Eigenaar of aangestelde: Tel.:
 Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief - Naam, Voornaam: *idem*
 Adres:
 Aanvrager: *idem*

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB
 Installatie ontworpen voor een spanning van *230* V, AC, Bescherming aansluiting: A Type:
 Omschrijving aansluiting: Kabeltype: Doorsnede: x mm²
 Voeding hoofdbord: *2* x *10* mm² Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: *2 in schema*
 Type aardelektrode: *peene* Spreidingsweerstand: *17* Ohms Algemeen isolatieniveau: *5* M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen
op een egymet niet afgewerkt en/of zichtbaar

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (~~niet~~) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór *22/12/31* evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.


Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: *Schemata*
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening



Dirk De Loof
Inspecteur
1875

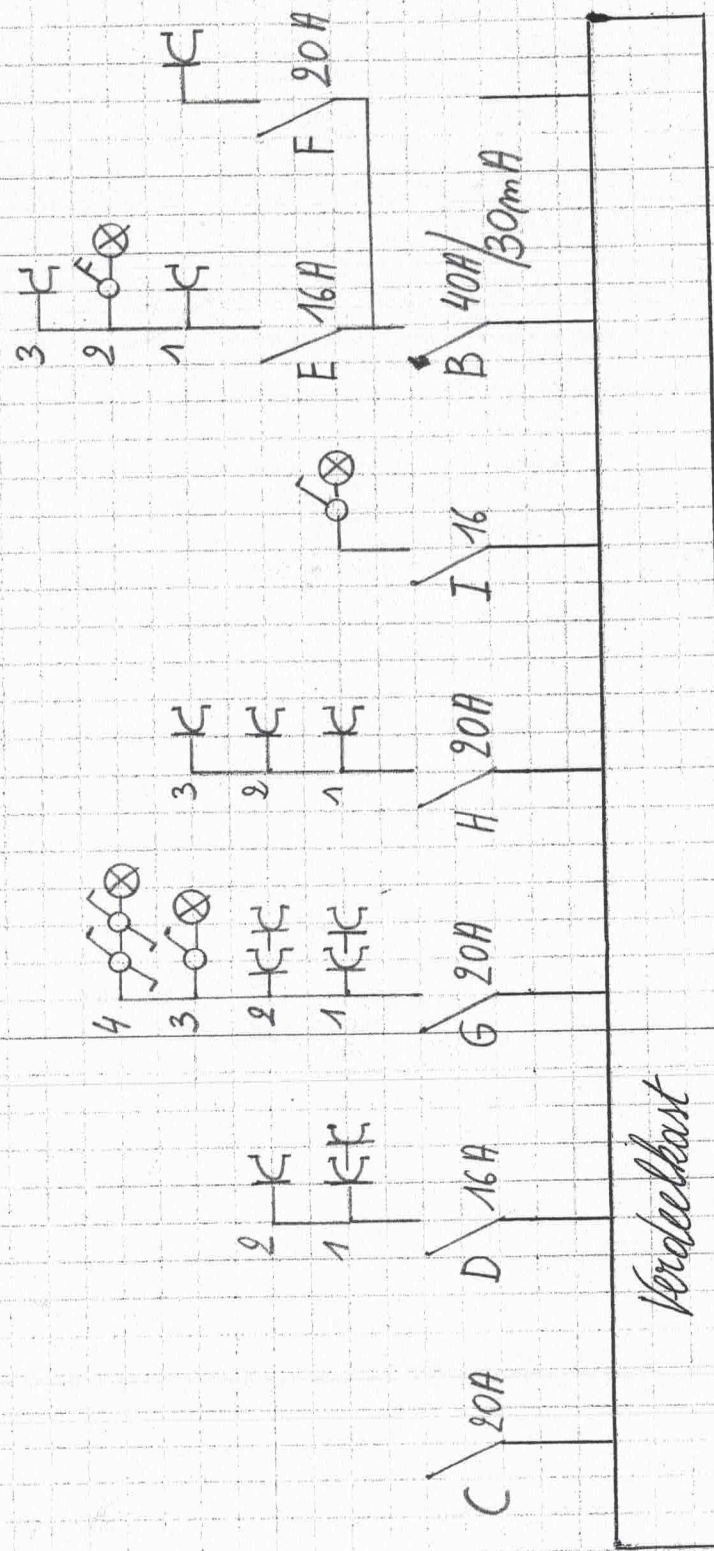

Naam eigenaar: Sabri Abdehagjed
 Adres: Bevingingslaan 150 / 3
 201


Dirk De Loof
 Inspecteur
 1875



22/2/00

40A / 300m A
 A XVB 2 x 10 mm²

2 x 230V ~

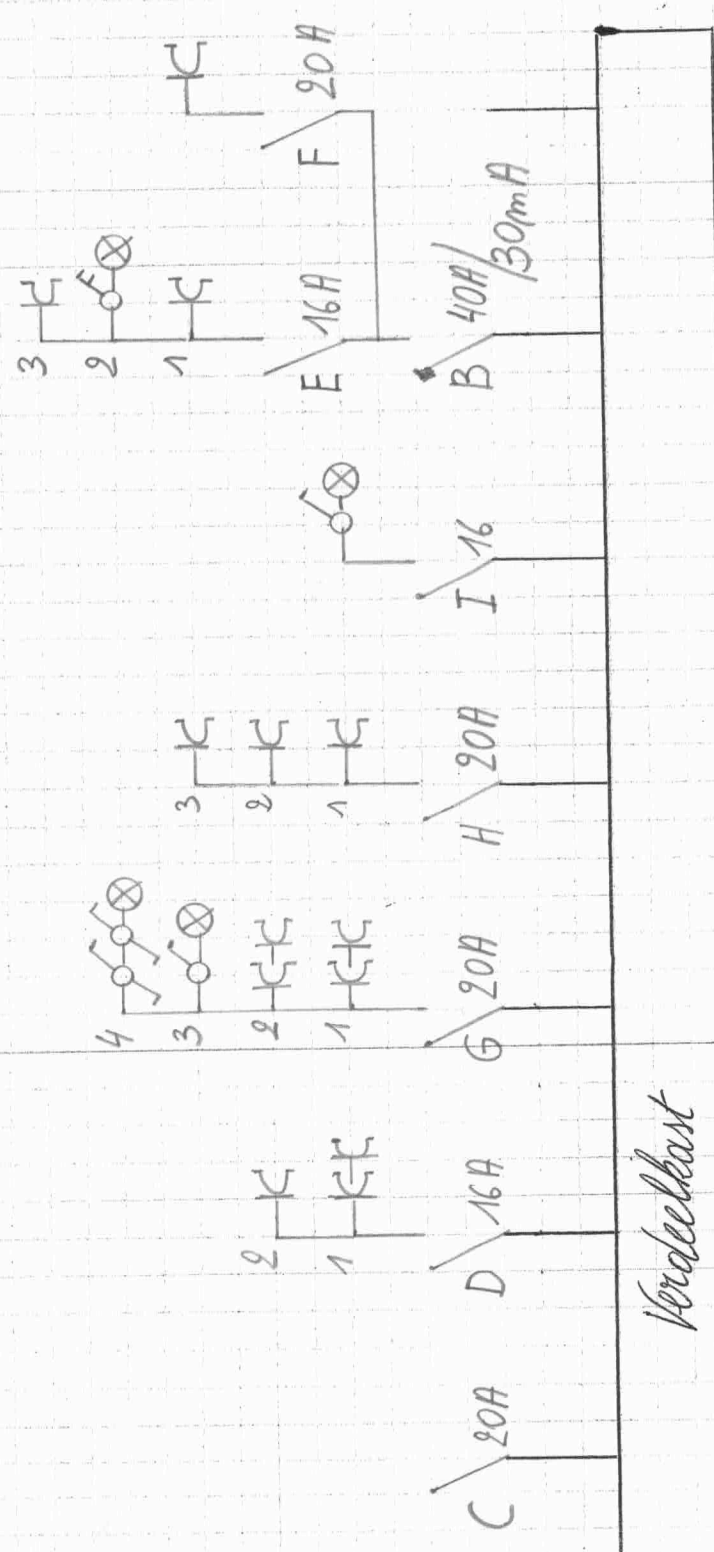

Naam eigenaar: Sabri Abdelkafol
 Adres: Bonydinglaan 150 / 3
 209

Dirk De Loof
 Inspecteur
 1875



22/12/06

40A / 300mm²
 A XVB 2 x 10mm²

2 x 230V~

Appartement 3

| | | |
|---|---|----------------|
| A | Verliesstromschakelaar | 40 A / 300 m A |
| B | Verliesstromschakelaar | 40 A / 30 m A |
| C | Vrij | 20 A |
| D | Stopcontacten keuken | 16 A |
| E | Verlichting badkamer + stopcontacten | 16 A |
| F | Stopcontact badkamer | 20 A |
| G | Verlichting living + slaapkamer + stopcontacten | 20 A |
| H | Stopcontacten living + slaapkamer | 20 A |
| I | Verlichting keuken | 16 A |

Naam eigenaar: Sabri Abdelhafid
Adres: Bevingingslaan: 150 13
9000 Gent

Appartement 3

- | | | |
|---|---|----------------|
| A | Verliesstroomschakelaar | 40 A / 300 m A |
| B | Verliesstroomschakelaar | 40 A / 30 m A |
| C | Vrij | 20 A |
| D | Stopcontacten keuken | 16 A |
| E | Verlichting badkamer + stopcontacten | 16 A |
| F | Stopcontact badkamer | 20 A |
| G | Verlichting living + slaapkamer + stopcontacten | 20 A |
| H | stopcontacten living + slaapkamer | 20 A |
| I | Verlichting keuken | 16 A |


Naam eigenaar: Sabri Abdelhafid
Adres: Bevingingslaan: 150 13
9000 Gent

Appartement 3/202

| | | |
|---|---|----------------|
| A | Verliesstroomschakelaar | 40 A / 300 m A |
| B | Verliesstroomschakelaar | 40 A / 30 m A |
| C | Vrij | 20 A |
| D | Stopcontacten keuken | 16 A |
| E | Verlichting badkamer + stopcontacten | 16 A |
| F | Stopcontact badkamer | 20 A |
| G | Verlichting living + slaapkamer + stopcontacten | 20 A |
| H | Stopcontacten living + slaapkamer | 20 A |
| I | Verlichting keuken | 16 A |

Naam eigenaar: Salri Abdelhafid
Adres: Berypelingelaan: 150 13
9000 Gent


Appartement 3 202

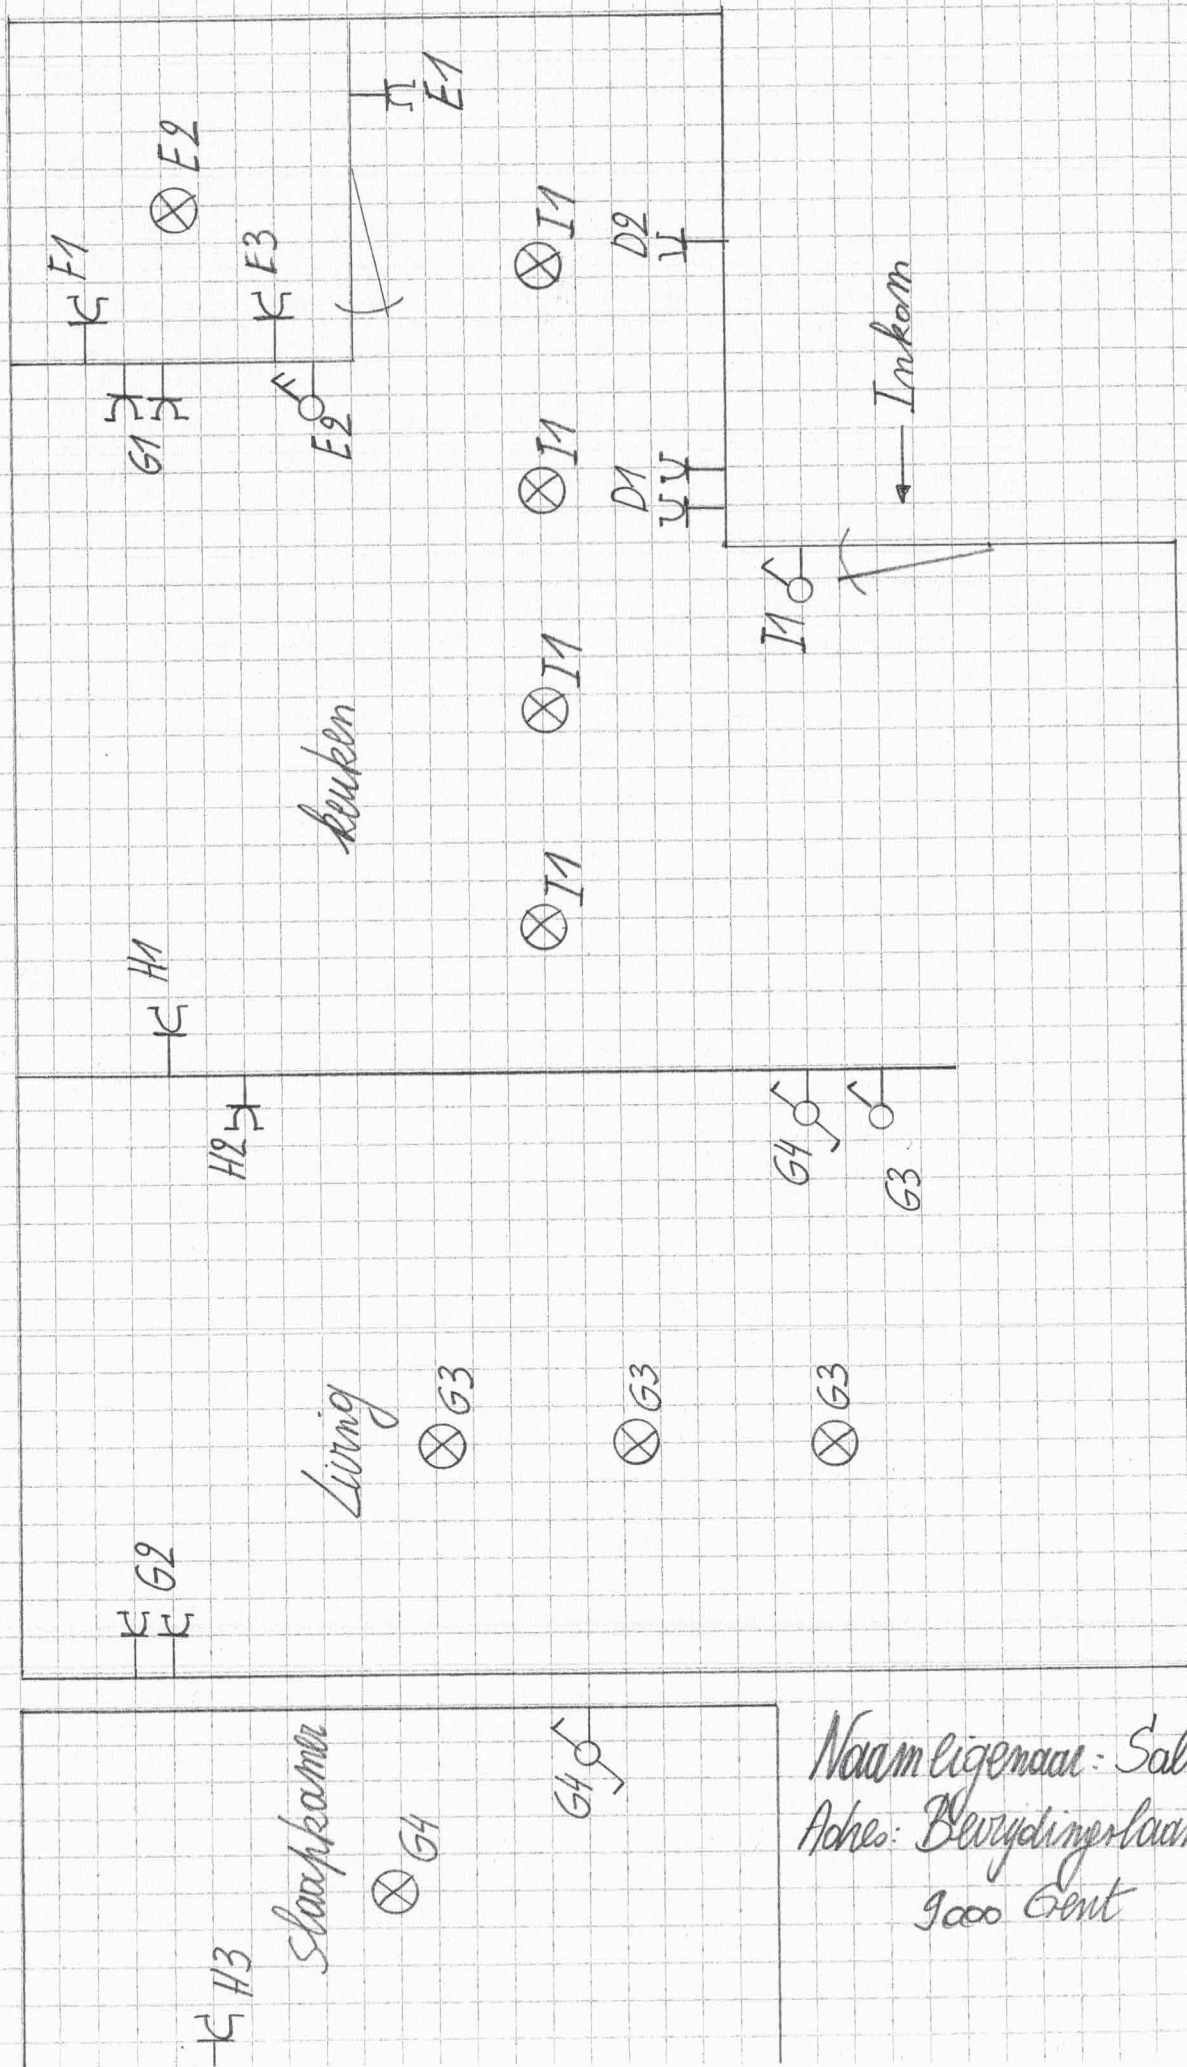

Dirk De Loof
Inspecteur
1875

Naam eigenaar: Salri Abdelhy
Adres: Bevyrdingelaan 150/3
9000 Gent

Appartement 3

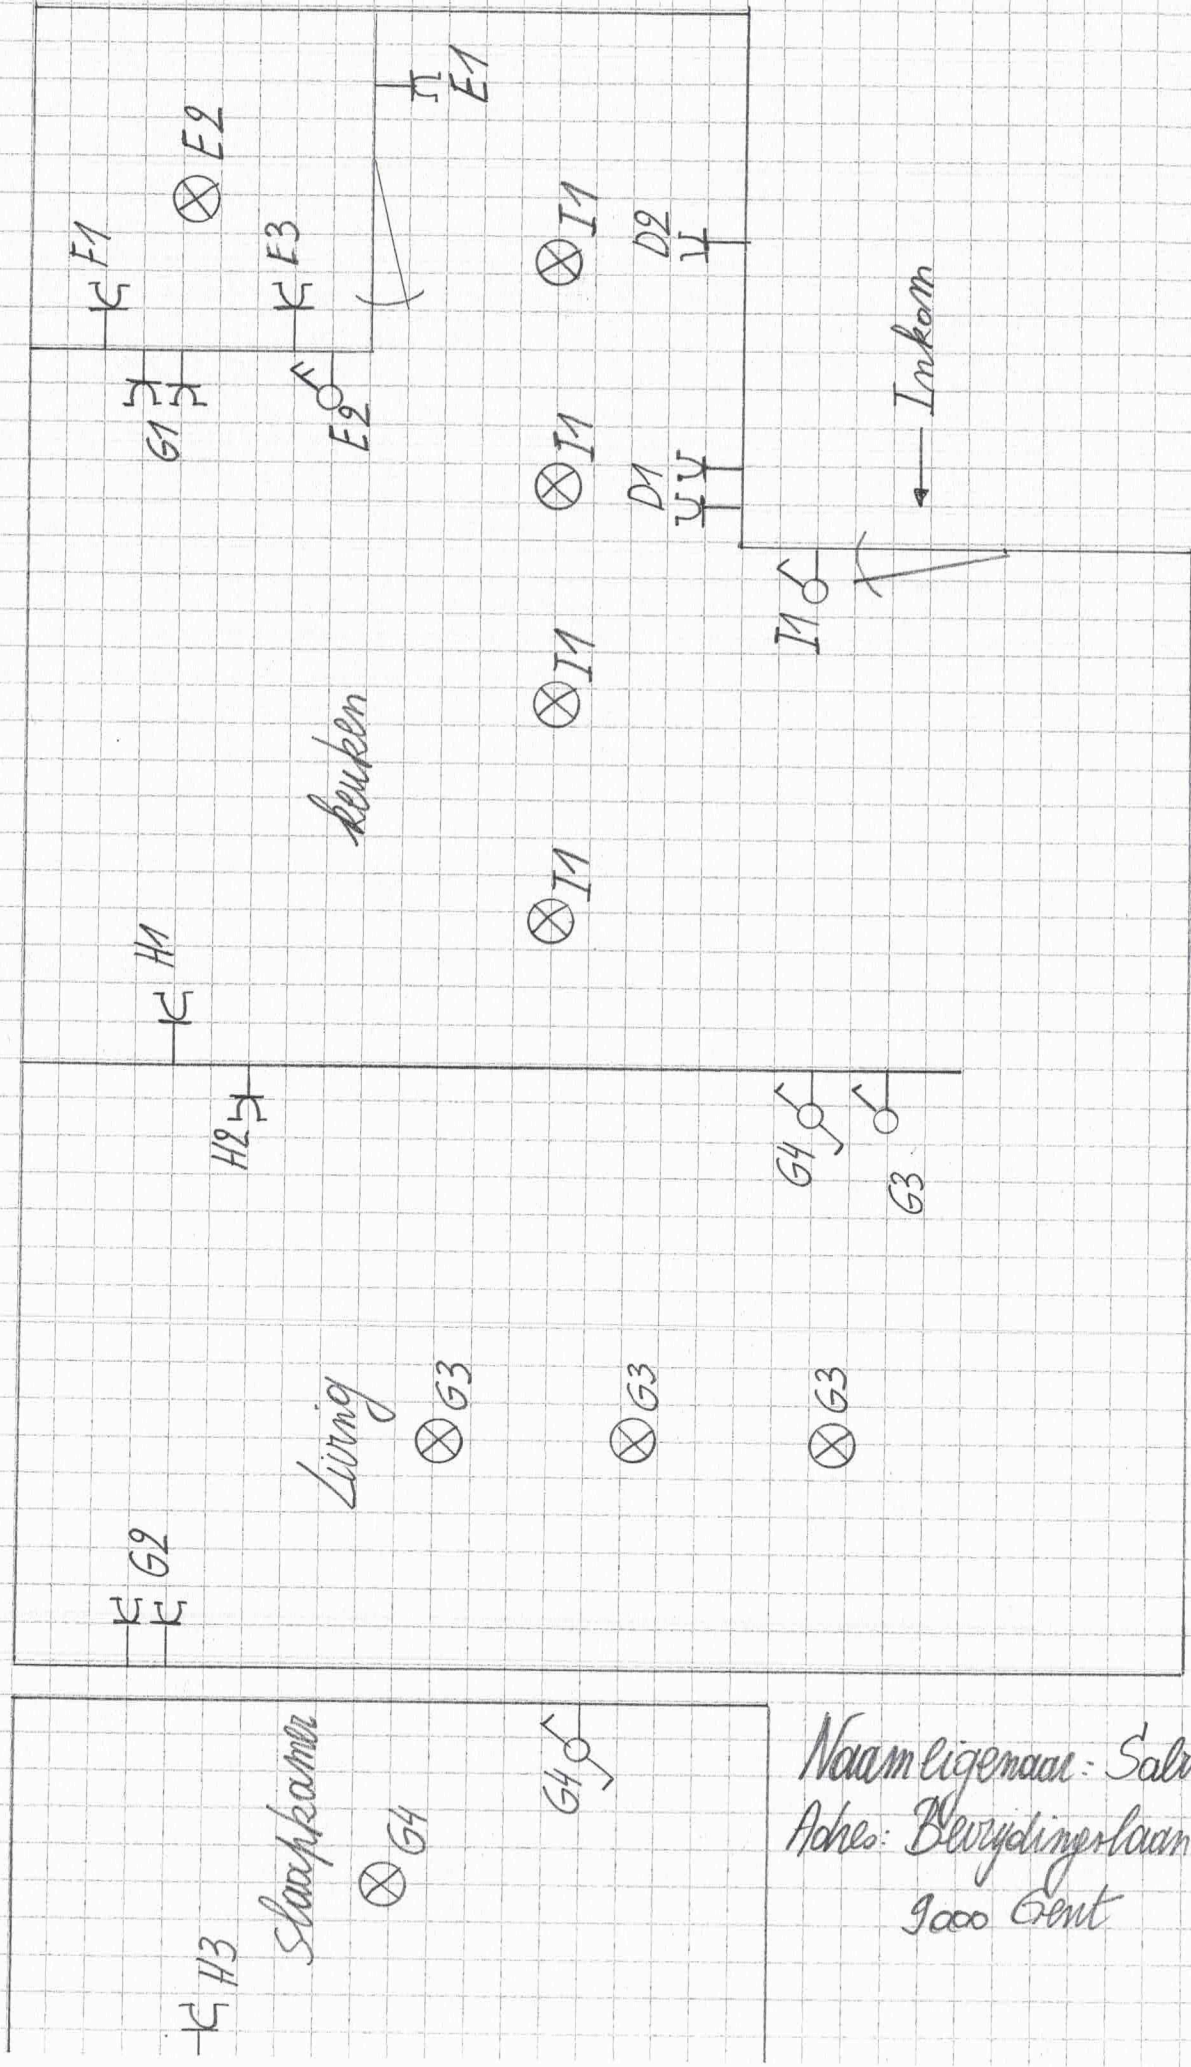

Dirk De Loof
Inspecteur
1875

Naam eigenaar: Sabri Abdelhadj
 Adres: Bevyrdingslaan 15c/3
 9000 Gent 201